


#### Classificatie mechanische ventilatie installatie




Voldoet aan klasse A gezonde kantoren

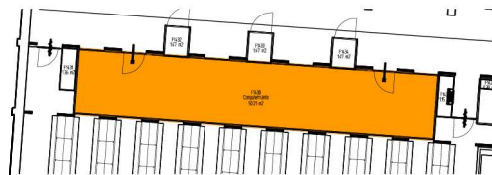

#### Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen

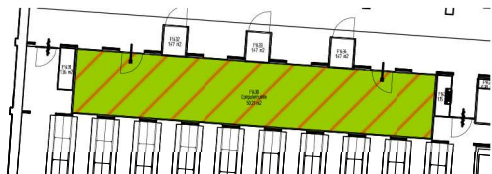

#### Bevindingen samengevat



Voldoet na organisatorische maatregelen

### Ruimte F1430 - 4<sup>e</sup> etage Computerruimte

De computerruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor (tijdelijk) gelijktijdig gebruik door twee personen.

Voor de klimatisering (koeling) wordt gebruik gemaakt van computerkoelunits. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd. Bovendien zijn de lichtsnelheden erg hoog, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

Bij gebruik van de ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)

KI-03 bij hoge lichtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.


## F007

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer


**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel F - specifieke ruimten  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 20 november 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. CVE  
pl. BvdV





wel LB  
toevoerlucht word gerecirculeerd vanuit vide  
debiet 110m3/h  
3x CCU's en 2x DX koelunit  
bezetting 2 personen (kortstondig)

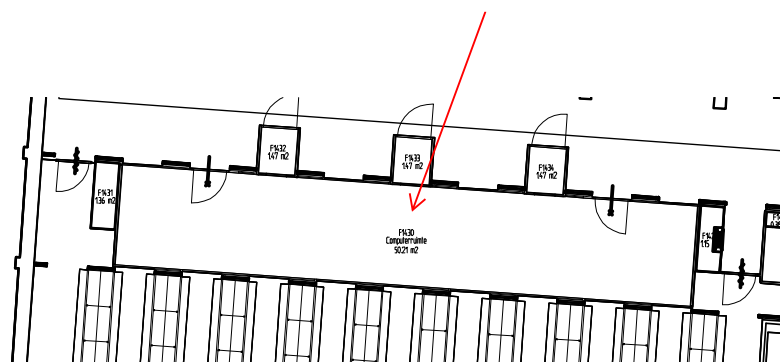

### inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

### F008

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer

**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel F - specifieke ruimten  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 20 november 2020  
wijziging  
schaal formaat nvt A3  
tek. CvE  
pl. BvdV

